




1

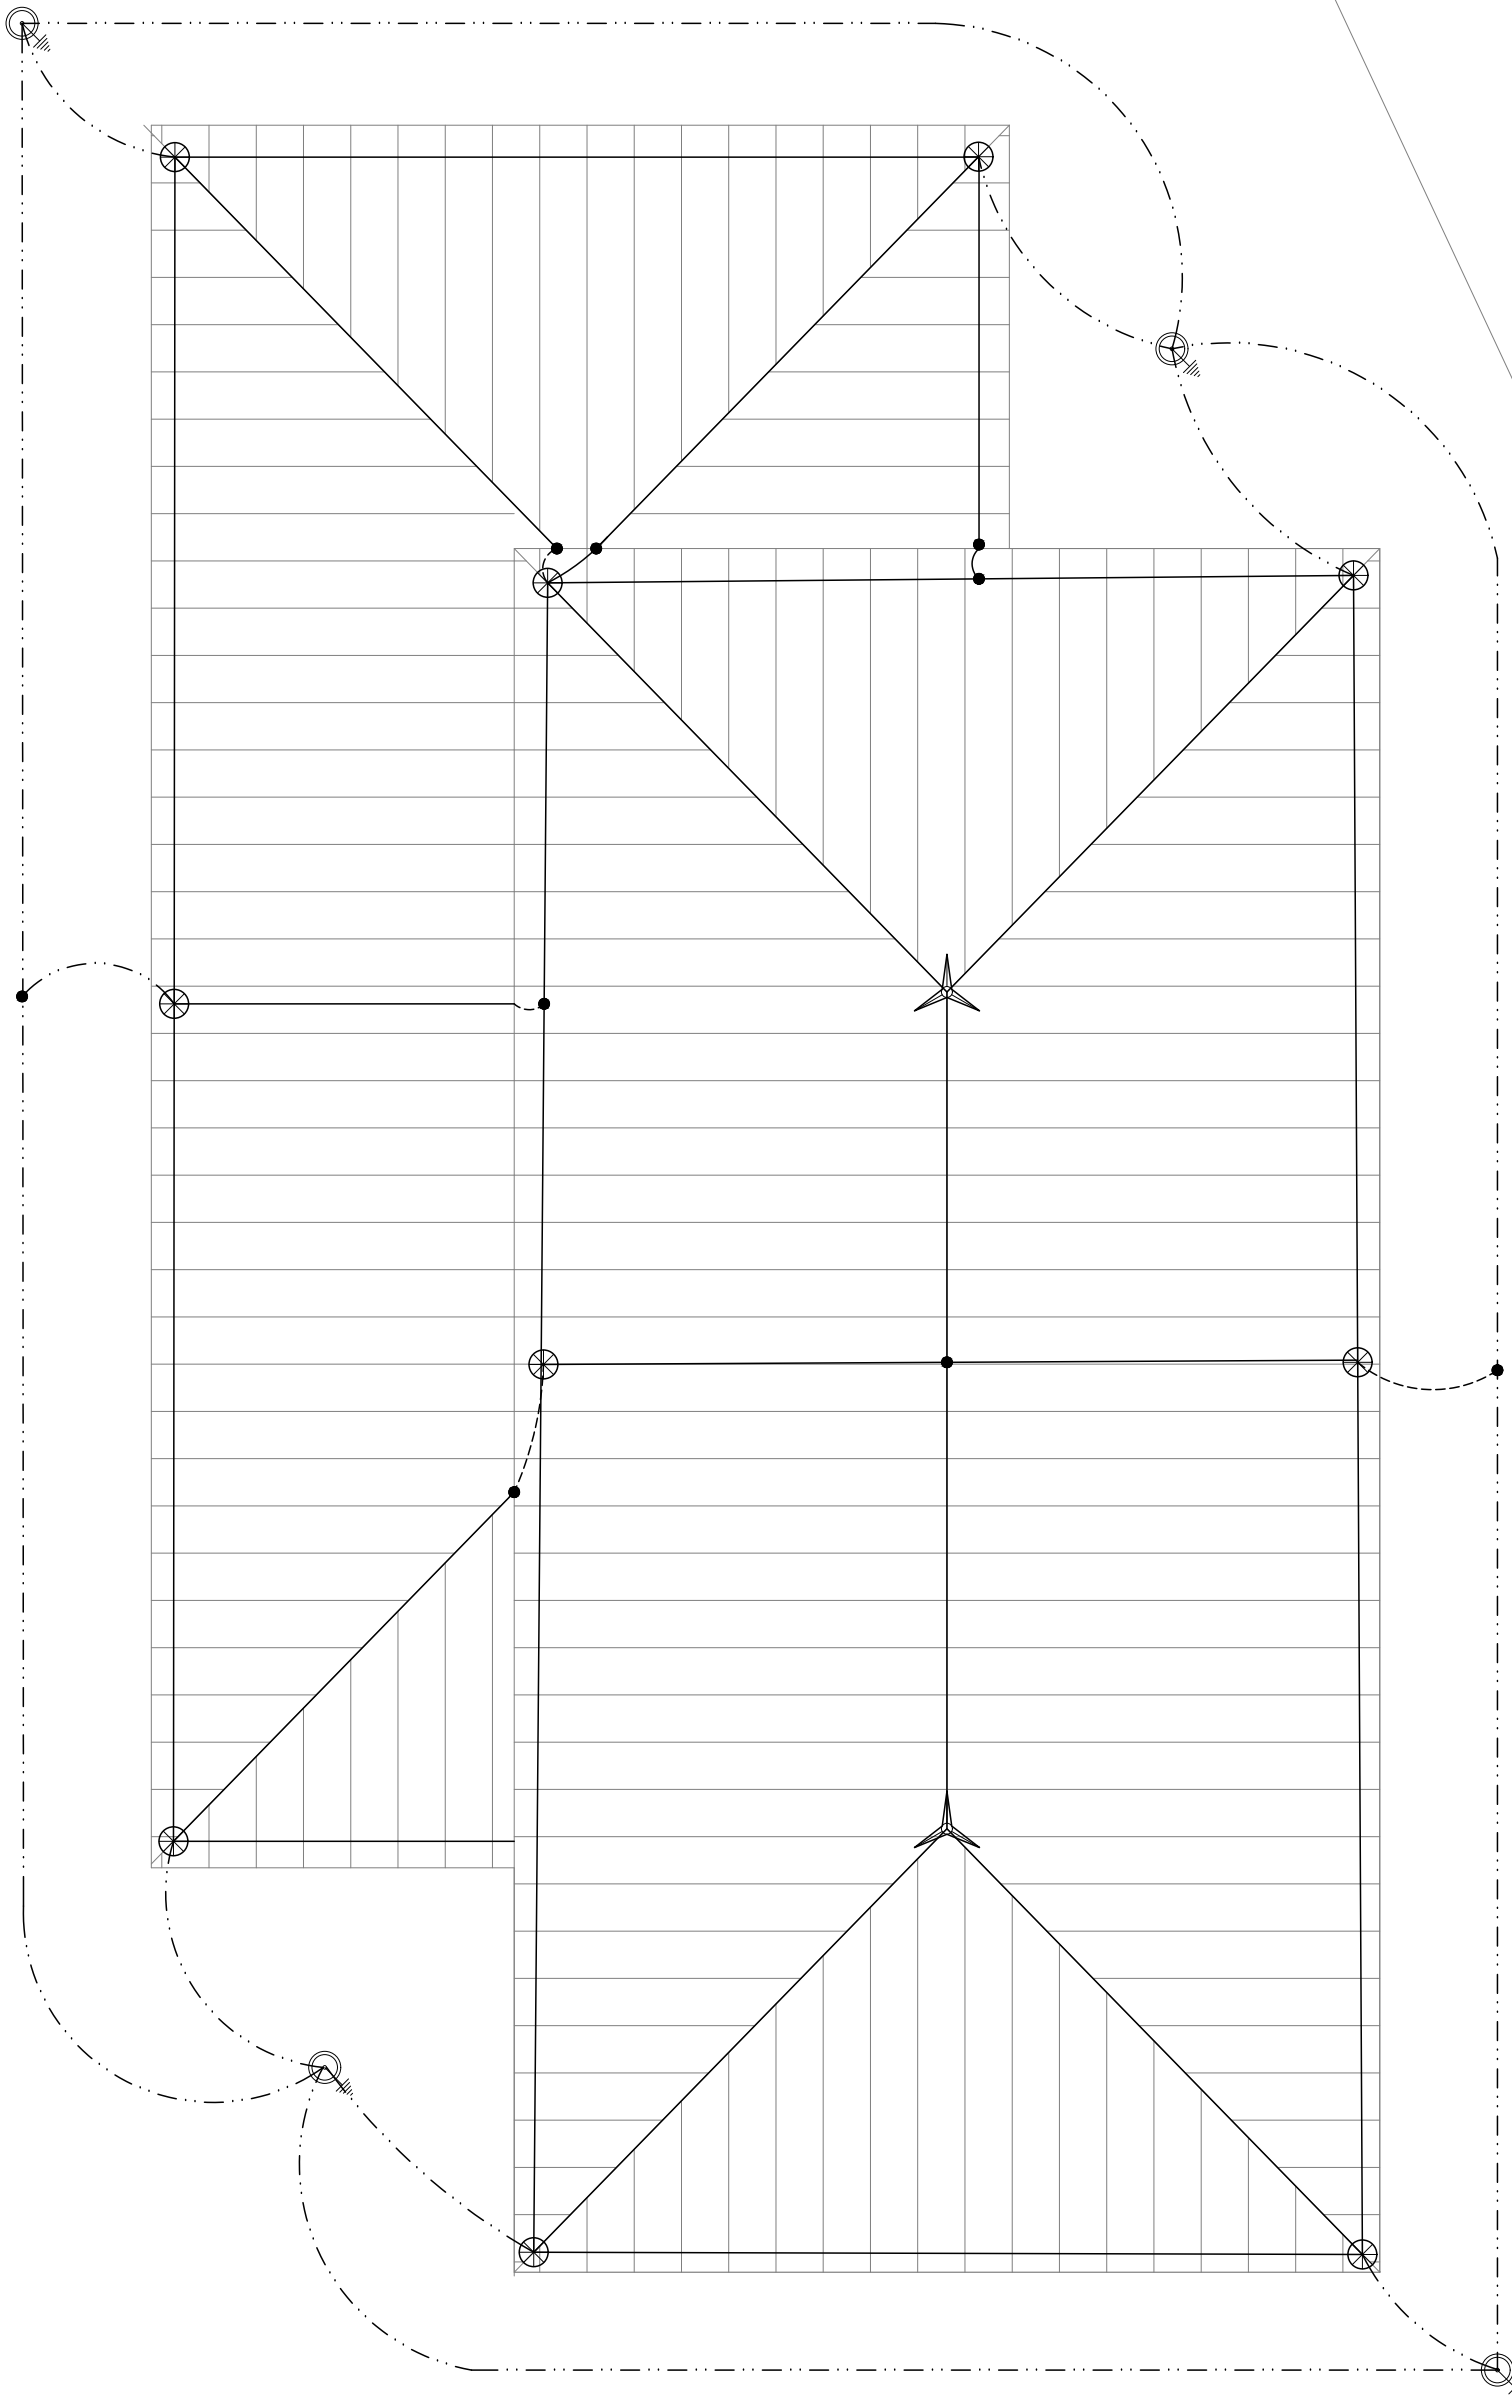


2

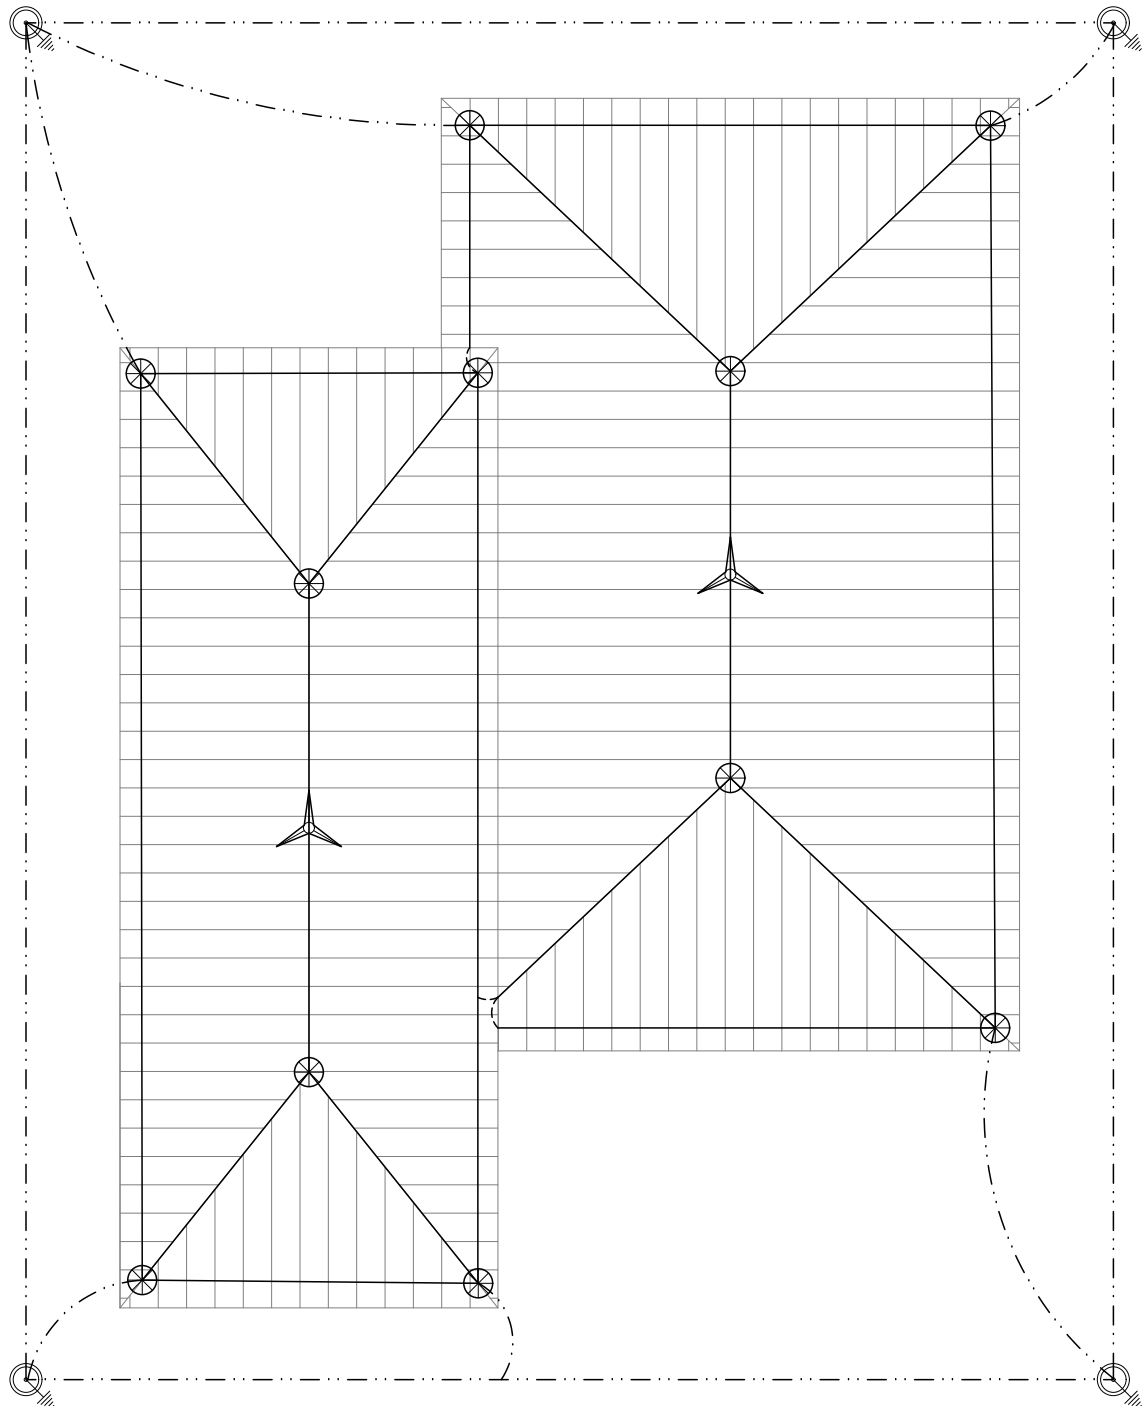

11




3



LEGENDA

	Número da detalhe/Folha
	Ponto de subaterração - interligação malha superior e malha terra
	Barra chata de alumínio 70 mm <sup>2</sup> na malha superior
	Cabo de cobre nu #50mm <sup>2</sup> na malha terra
	Captoz tipo "Franklin" com mastro de 3m e base
	Terminal aéreo Barra chata b=300mm
	Caixa de Inspeção

DECRETO Nº 11.258/88 de 16.09.1988 - Corpo de Bombeiros  
Regulamento de segurança contra incêndio e pânico.  
Capítulo XVIII - Dos dispositivos de proteção por para-raios.  
Art. 287 - O corpo de bombeiros exigirá a instalação de para-raios nas edificações classificadas nestas normas, excetuando-se das exigências as residências privadas (multifamiliar) e as comerciais (mercantil e comercial) até 03 pavimentos (medidos do logradouro público ou de via interior) e a área total construída não superior a 750m<sup>2</sup>.

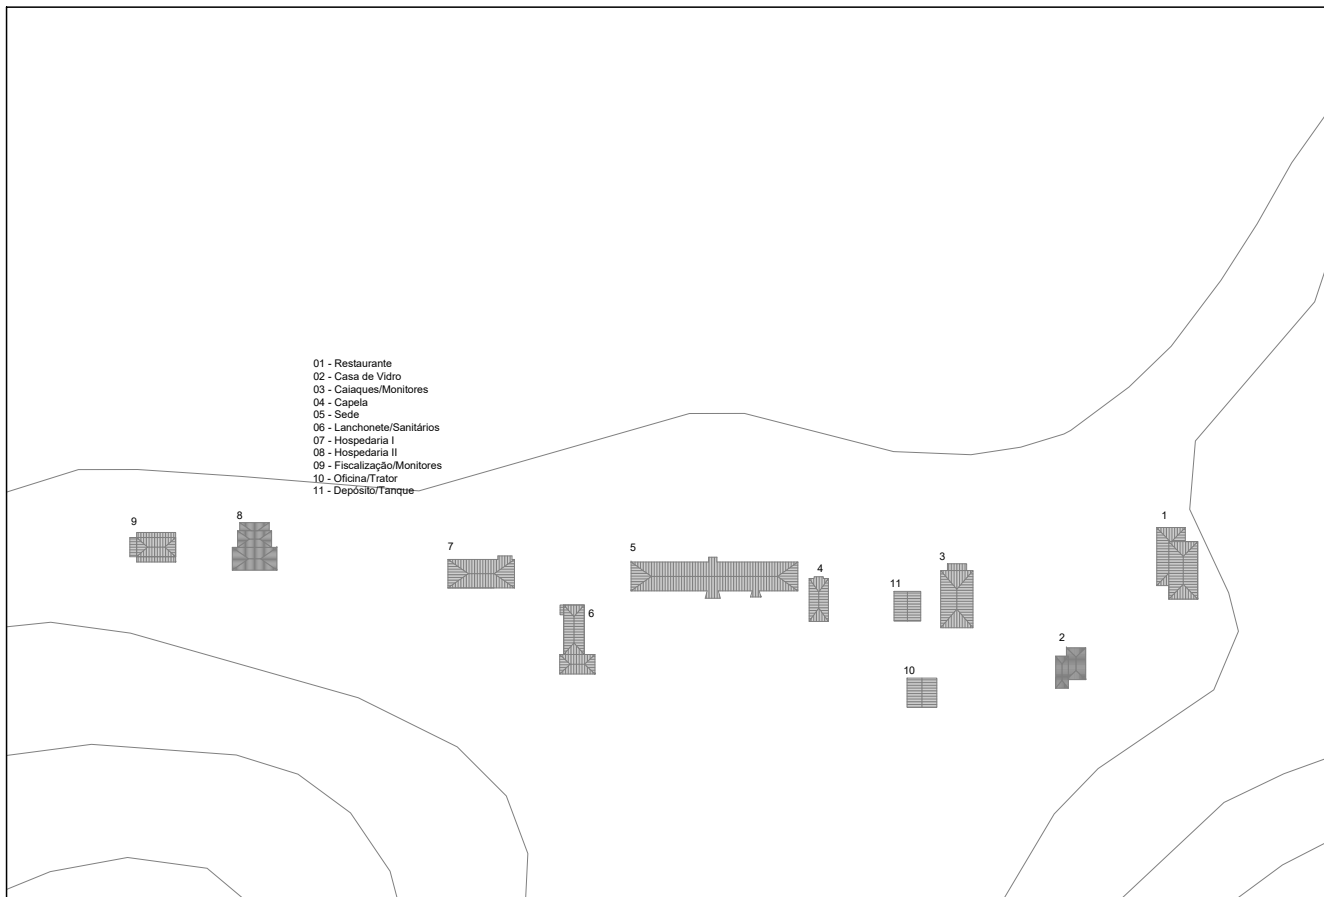

FUNDAÇÃO FLORESTAL  
FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
SEI - SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

Unidade de Conservação/Local

PE - Ilha anchieta  
Ubatuba

Título

Instalações SPD - Edificações 01, 02, 03 e 11

Projeto

Eng. Raimundo Ferreira

Desenho

Eng. Raimundo Ferreira

Data

07.Jun.2018

Responsável Técnico

Coordenação SEI

Projeto

SPDA

Escala

1:100

Arquivo

SPDA-01-001-Instalação SPD.dwg

Folha

PB SPDA 01-03



GOVERNO DO ESTADO  
SÃO PAULO  
Secretaria do Meio Ambiente

Folha formato A0 (1189x841mm)